



Marco de Incêndio Tipo Hidrante

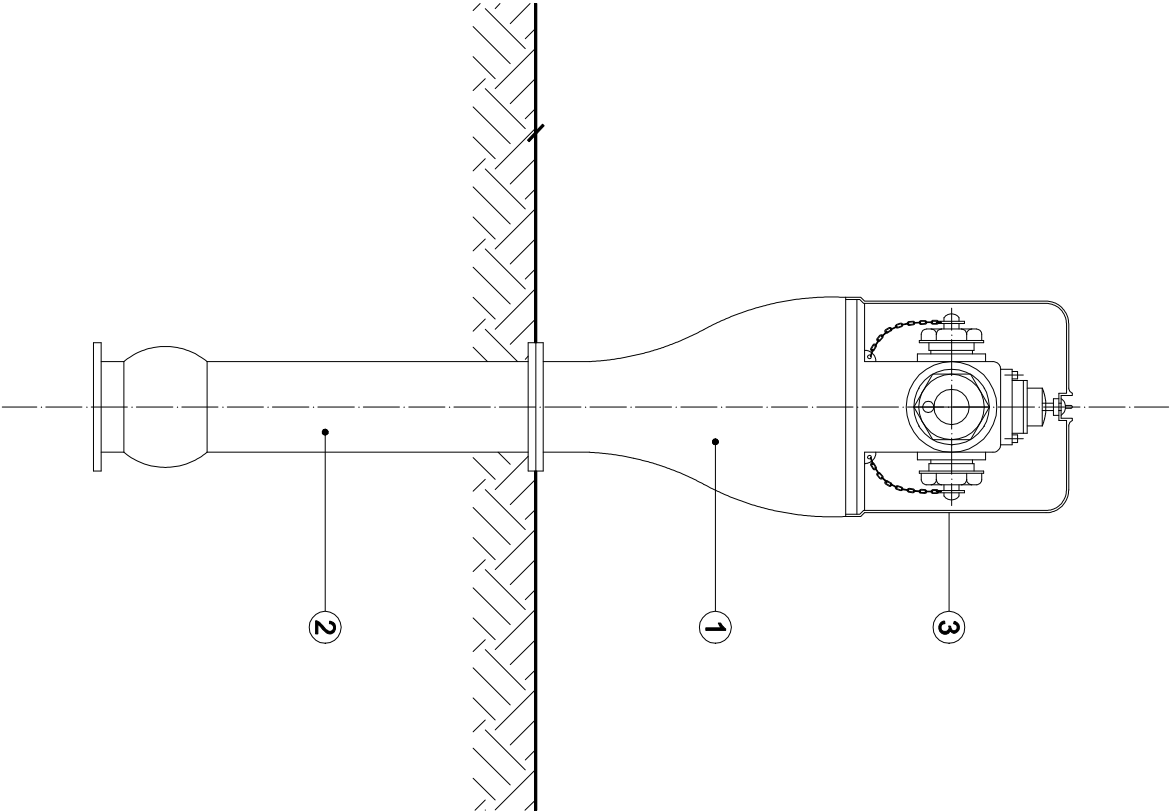

Curva DN 100 em F.F.Dúctil com pé de boca/flange móvel ou de flanges móveis

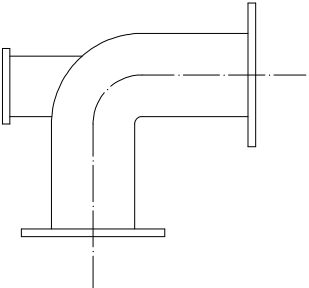

Legenda

- 1 - Corpo superior - Ferro fundido GG25
- 2 - Corpo inferior - Ferro fundido GG25
- 3 - Tampa - Fibra de vidro
- Tomadas de água - Bronze
- Veio - Aço inox
- Obturador - Ferro fundido vulcanizado a borracha

NOTA:

Marco de incêndio certificado, PN25, com curva incorporada em ferro fundido dúctil a 90° incluindo capacete de protecção, chave e Kit de substituição.
Conforme definido nas peças desenhadas, a montante o marco de incendio é provido de válvula de secionamento.

Loteamento Municipal Industrial de Vimioso- Aumento do número de lotes

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO		
ESCALA		PORMENOR DE MARCO DE INCÊNDIO REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
1 / 10		
DESENHO		
DATA	ARQUIVO	04
Fevereiro 2019	P - 953 / 03 / A	