


PORMENOR TIPO DE CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO
(CAIXA EM ZONAS DE PASSEIOS (fora das faixas de rodagem))

Esc.: 1/20

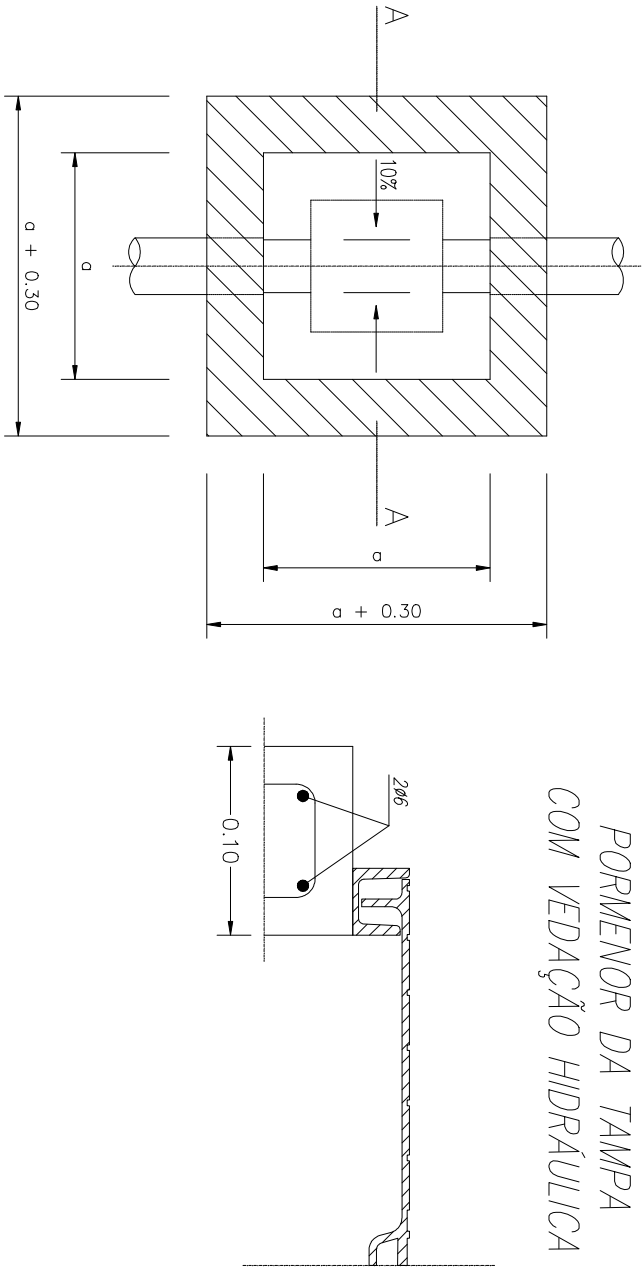


PLANTA

$a = 0,8 \times h$, sendo h = altura da câmara de visita, medida da soleira do pavimento, se $h < 1,0$ m (artº 261 do regulamento em vigor)
 $a = 1,0$ m, se h (altura da câmara de visita) $> 1,0$ m e h (altura da câmara de visita) $\leq 2,5$ m (artº 158 do regulamento em vigor)
 $a = 1,25$ m, se h (altura da câmara de visita) $> 2,5$ m (artº 158 do regulamento em vigor)

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

- 1- As paredes da câmara serão constituídas por elementos em betão pré-fabricados ou em alvenaria de bloco de cimento assente a meia vez, rebocados com arg. de cimento e areia ao traço 1:3.
 - 2- O betão em peças armadas, moldados no local, terá dosagem mínima de 300 kg de cim./m³. As armaduras serão em aço macio A235NL.
 - 3- A soleira da câmara será rebocada com argamossa de 500 kg de cimento hidrófuga, com 0,02m de espessura.
 - 4- O enchimento do fundo da câmara, para execução das coleiras de transição entre os colectores de entrada e saída, será efectuado com betão simples de 250 kg de cim./m³.
 - 5- O dispositivo de fecho da câmara será em ferro fundido, ductil com a classe de pressão mínima C250.
- A abertura útil será no mínimo de 0,40 m e a altura do aro de 30mm. (ver descrição nas condições técnicas de memória descritiva).

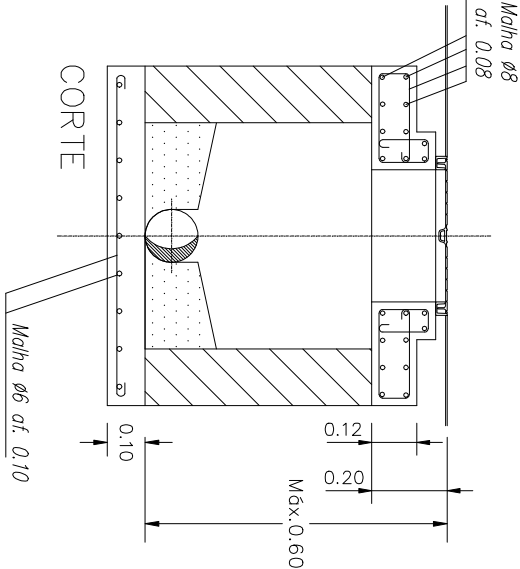

Loteamento Municipal Industrial de Vimioso—Aumento do número de lotes			
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO			
ESCALA		PORMENOR DE CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMÉSTICA	06
1 / 20			
DESENHO			
DATA	ARQUIVO		
Fevereiro 2019	P – 953 / 03 / A		