

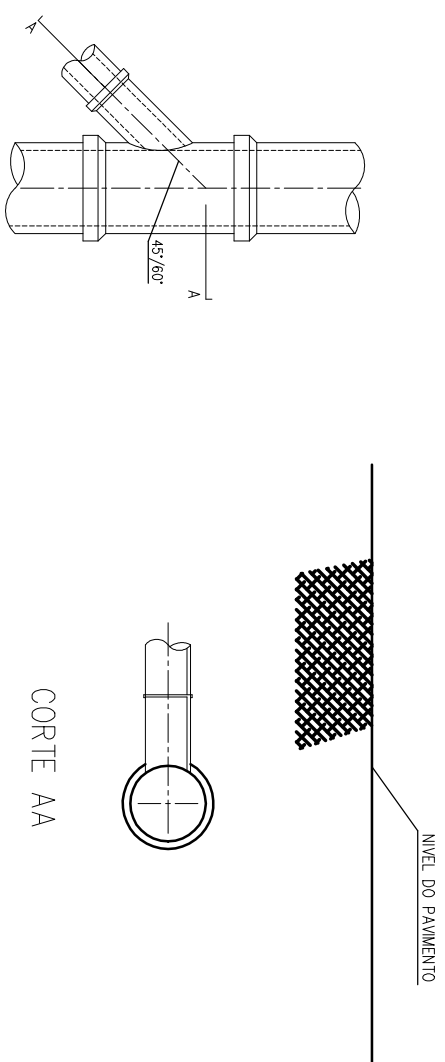


RAMAIS DE LIGAÇÃO EM COLECTORES DE $\varnothing \leq 600\text{mm}$ 


CORTE AA

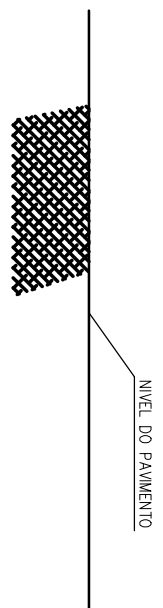


NIVEL DO PAVIMENTO

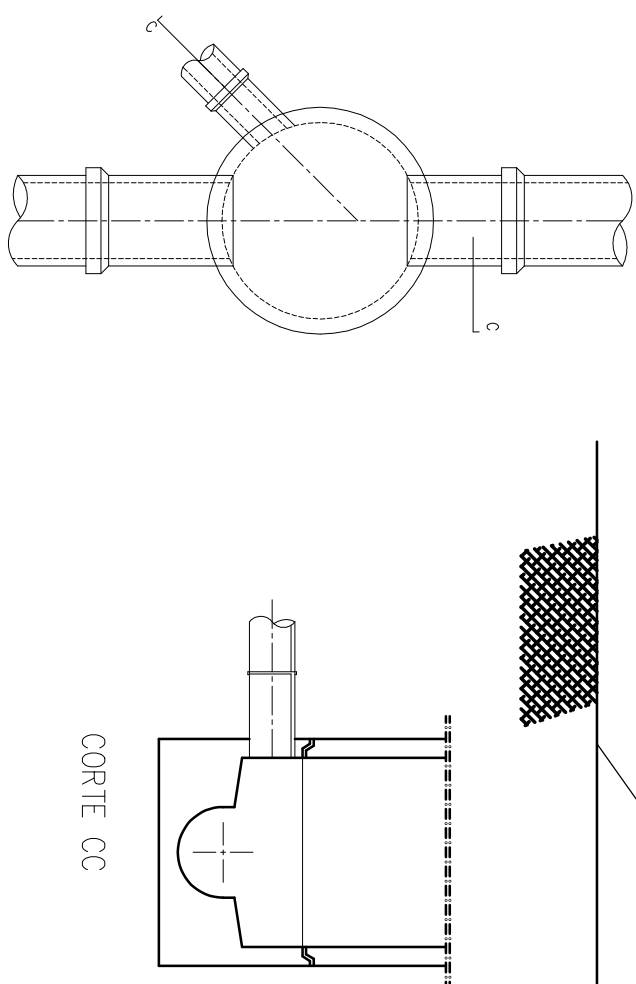


CORTE CC

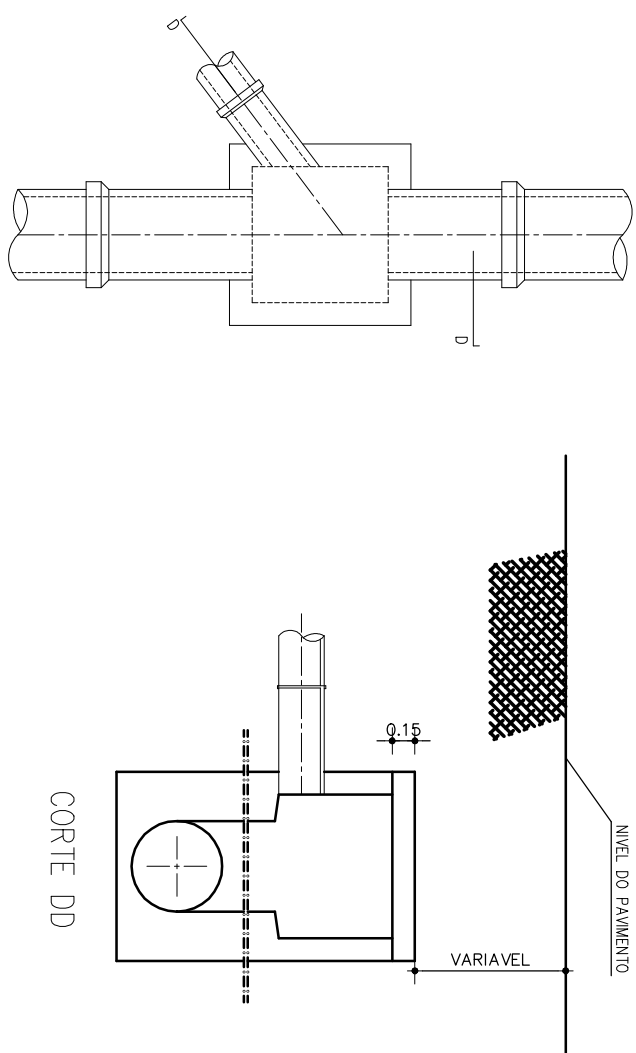

CORTE DD

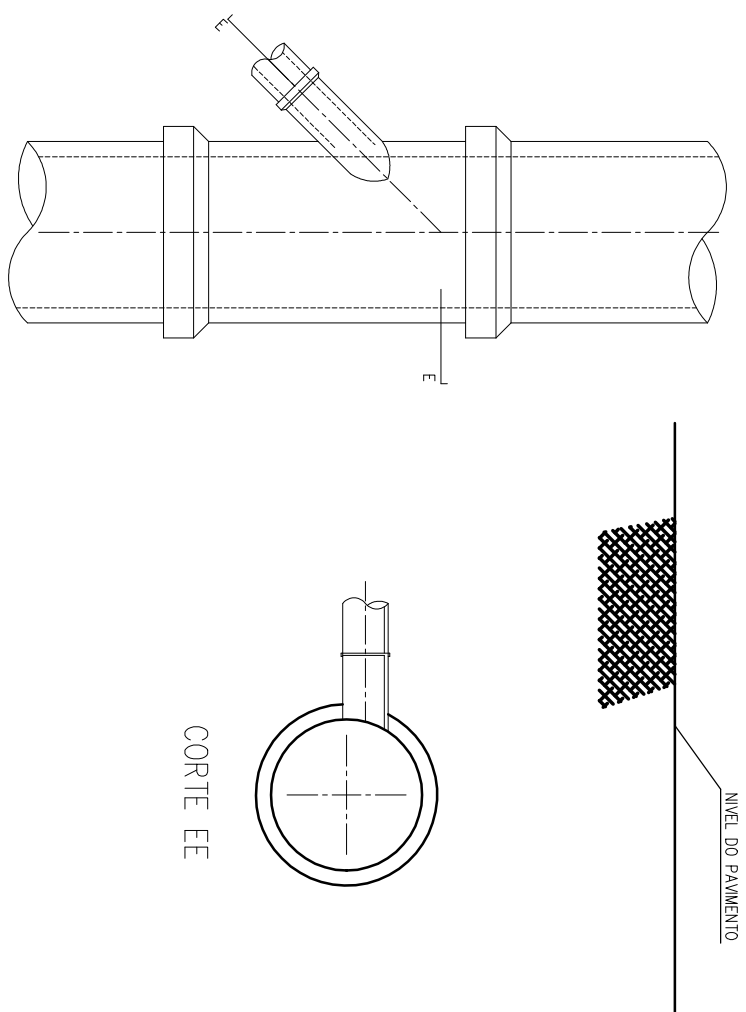RAMAIS DE LIGAÇÃO EM COLECTORES DE $\varnothing > 600\text{mm}$ 

CORTE EE

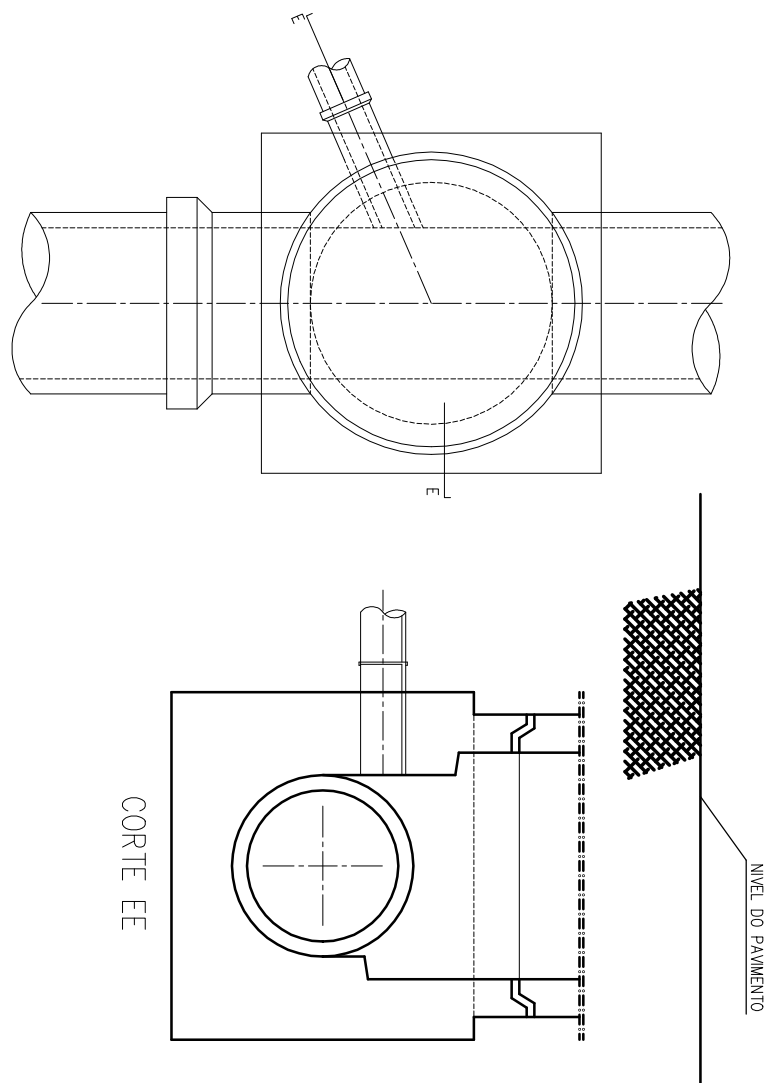

CORTE EE

ESQUEMA DE LOCALIZAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES
SEGUNDO A LARGURA DOS PASSEIOS

PERFIL TIPO

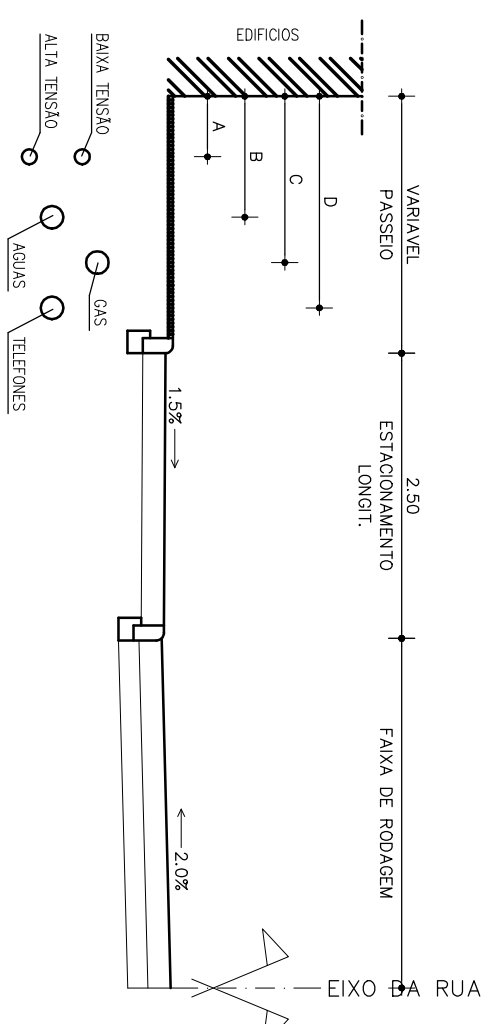


TABELA DOS PASSOS											
PROFUNDIDADES		DISTÂNCIAS									
PASSOS		1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	>= 2,40	
A	B, TENSÃO	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
B		0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
C		1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40
D		1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80
		0,60									
A, TENSÃO		1,20									
AQUA		0,90									
GAS		0,60									
TELEFONES		1,20									

AS INSTALAÇÕES SITUADAS A MENOS DE 1,50 m OU 1m DO LANCIL, CONSOANTE SE PREVÊJA OU NÃO COLOCAÇÃO DE ARVORES DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,20m

compresso diámetro del colector

Loteamento Municipal Industrial de Vimioso—Aumento do número de lotes

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ESCALA	1 / 20	FORMENOR DE RAMAL DE LIGAÇÃO AO COLETOR REDE DE DRENAGEM RESIDUAL PLUVIAL	06
DESENHO			
ARQUIVO			
DATA	Fevereiro 2019	P – 953 / 03 / A	