



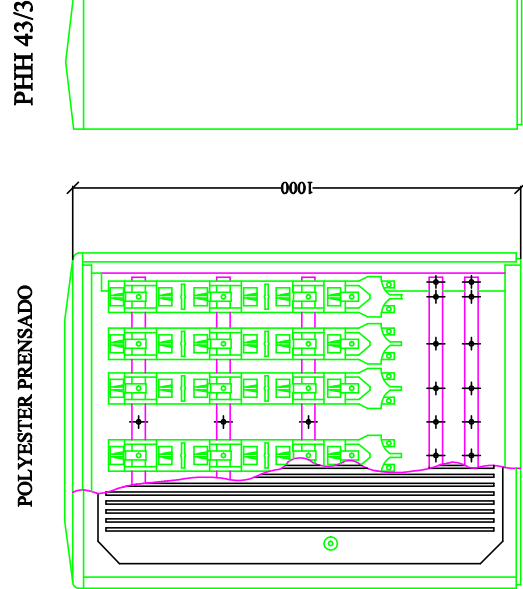

SIMBOLOGIA

- Posto de Transformação
- Cabo LVAV 3x185+95
- Tubo Corrugado Ø 63
- Armário tipo W (2T2+4T0)

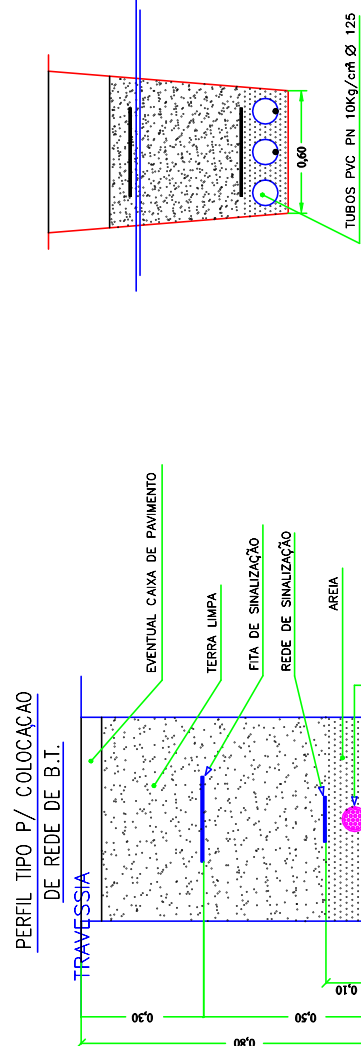

RESP. Arménio B., Eng	Loteamento Municipal Industrial de Vimioso - 2ª Fase		CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO	
DATA 2017-09-20	Infra Estruturas Eléctricas			
DESENHO	02	REQUERENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO	Rede de Distribuição de BT
PROC.		1/1000		
PROJECTO DE Ratificação/Alteração				