







Curvas em Planta a 90°

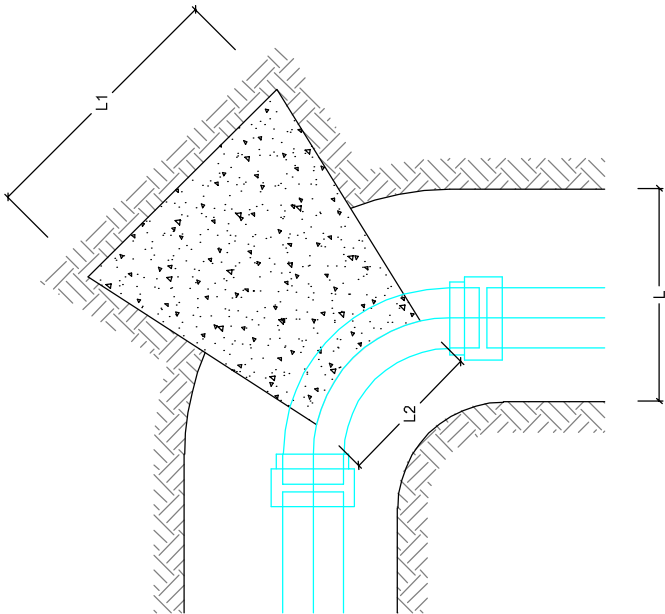

Curvas em Planta a 45°

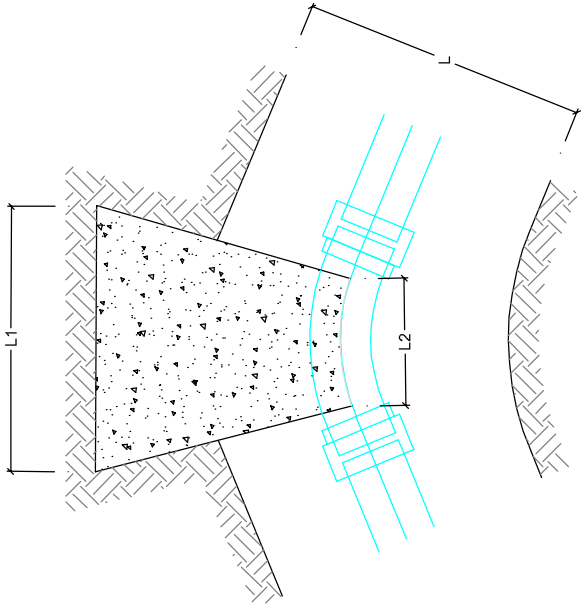

Curvas em Perfil

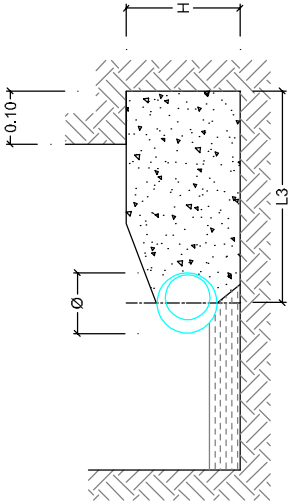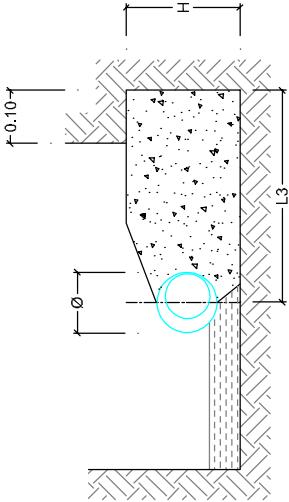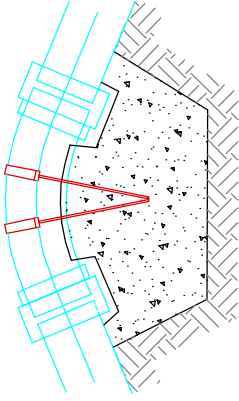

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	Ø	DIMENSÕES (m)					PN	Ø	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3			H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35					80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.30	0.50					125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40					80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.40	0.60					125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50					80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.50	0.60					125 E 150	0.35	0.45			



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA AVENIDA DA BÉLGICA

PROJETO Nº : 25-2022

PROJ:

TOP:

CAD : 25-2022-Remodelacao_sao_av_belgica

DES:

DATA: 04/2022

OBS :

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

03.04

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO