



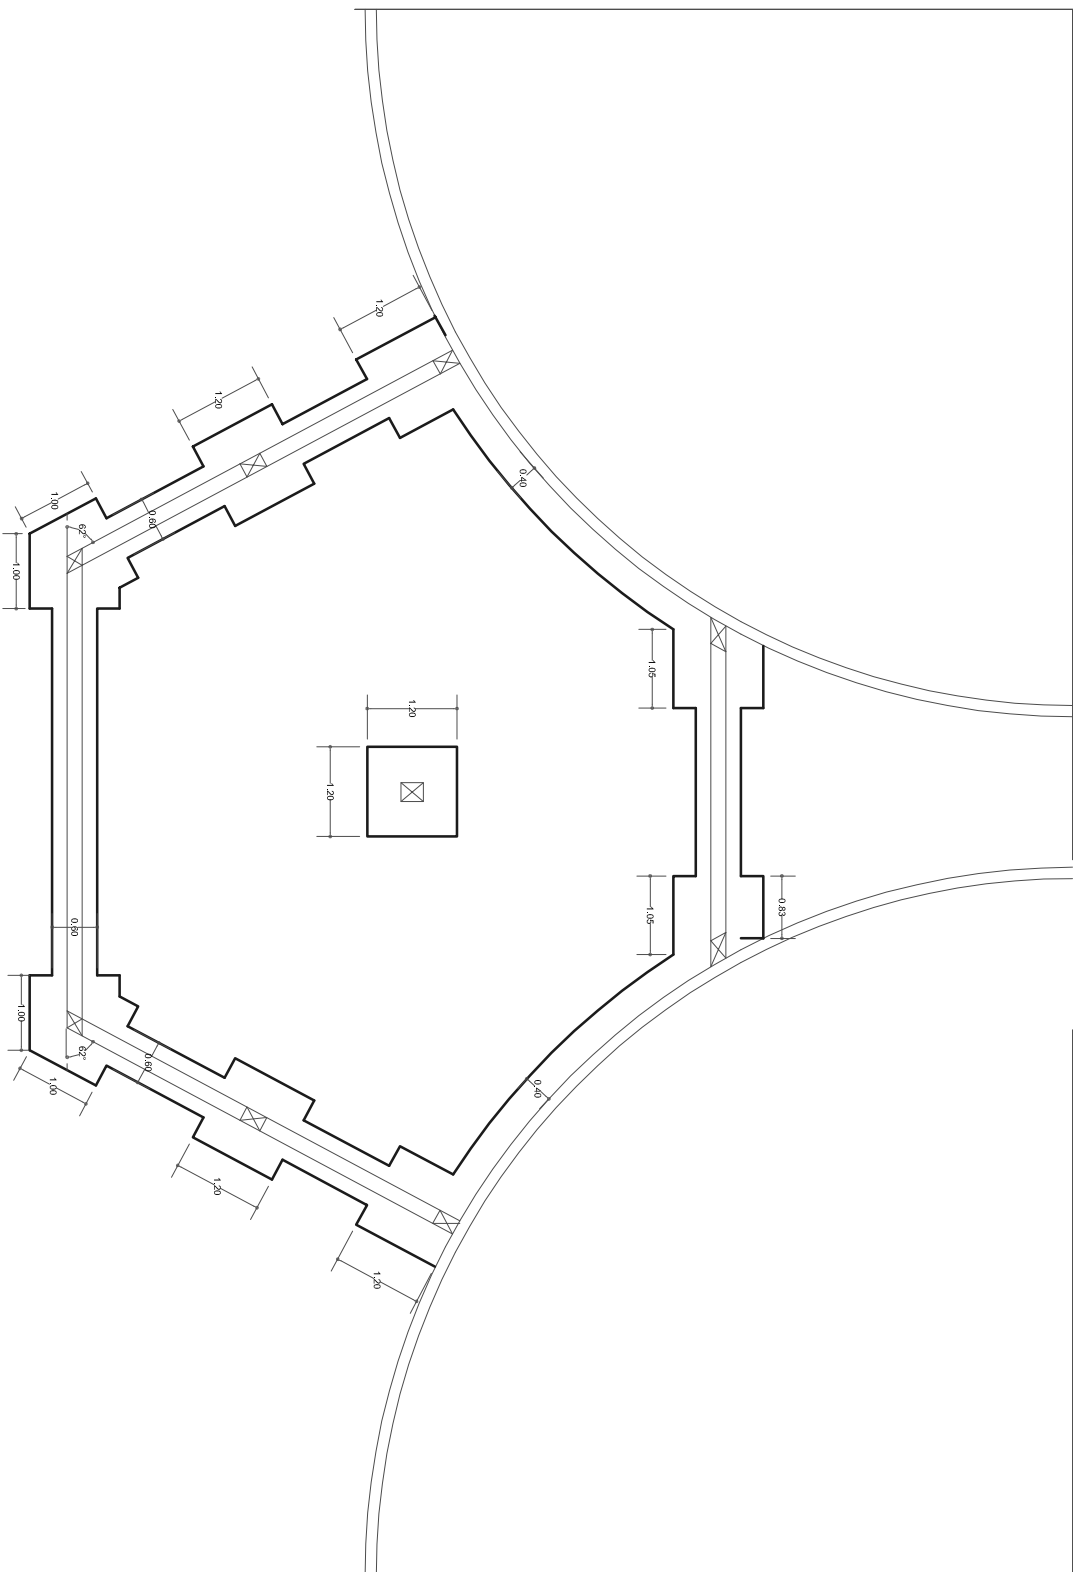

Assinado por: **CRISTINA SOUSA MELO DE OLIVEIRA NETO CORDEIRO DO CANTO TAVARES**
 Num. de Identificação: 11728494
 Data: 2022.07.22 09:41:07+00'00'

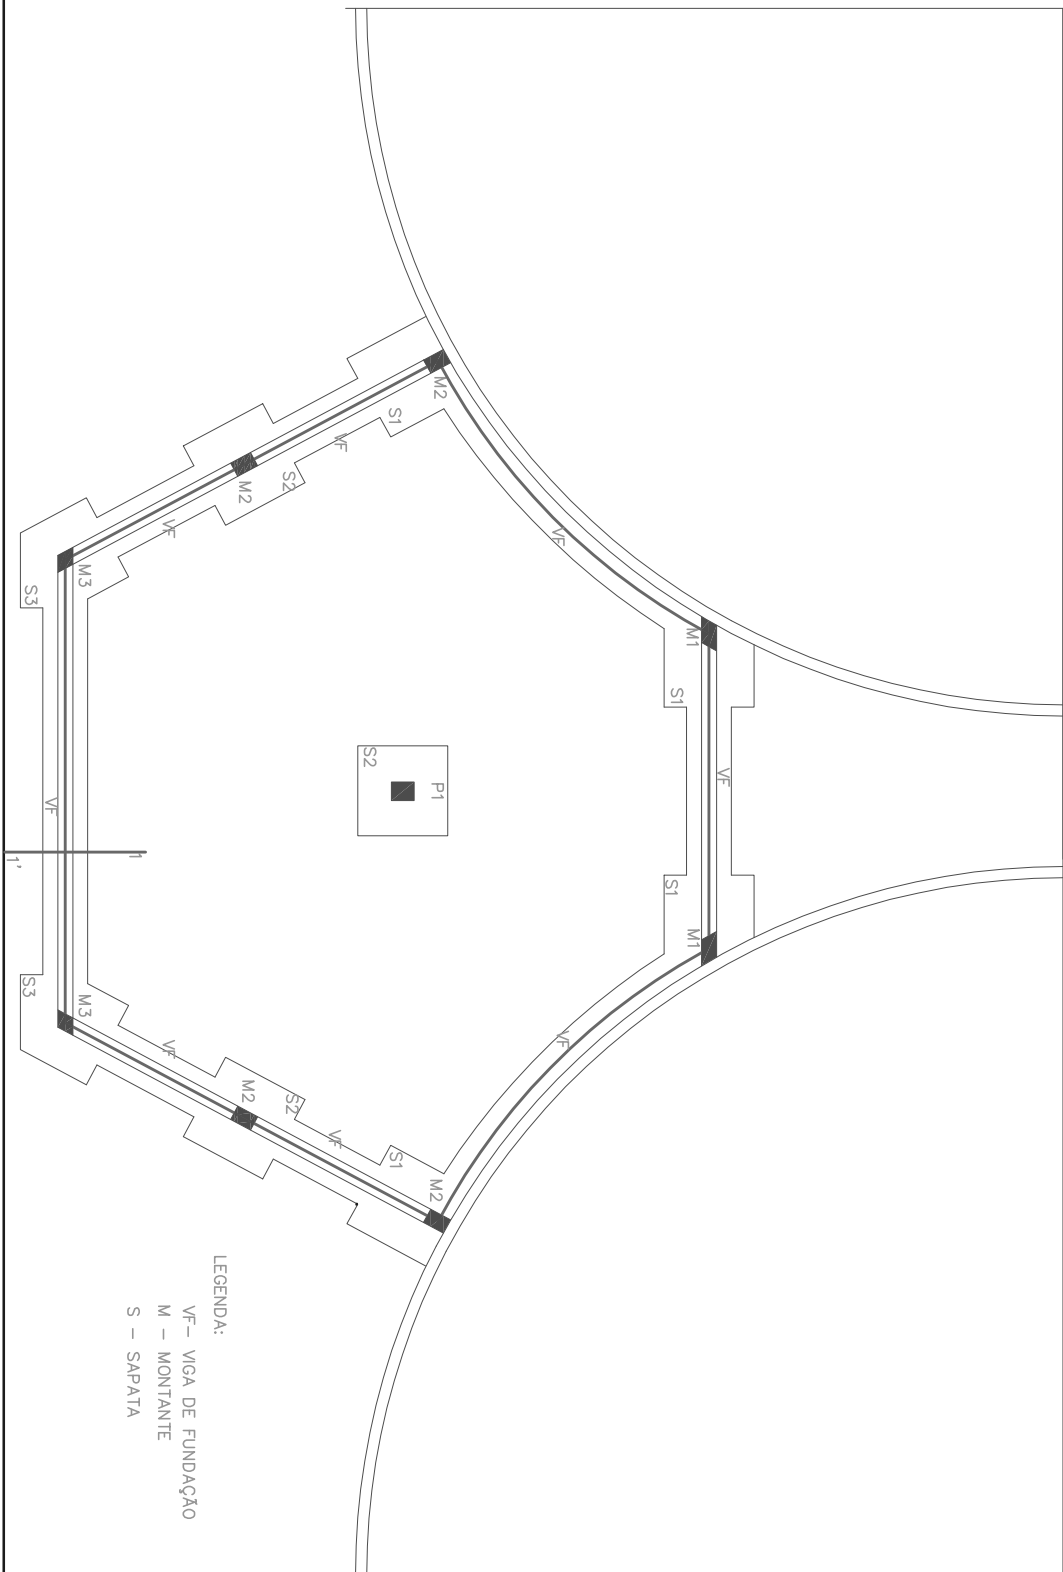

Assinado por **PEDRO FILIPE RODRIGUES**
FURTADO

Num. de Identificação: 0116837
Data: 2022.07.21 16:57:46

Assinado por: **MARCO FILIPE FREITAS ARRUDA MOURA RESENDES**

Num. de Identificação: 10801874
Data: 2022.07.21 16:29:27+00'00"

5

cm

medicina

Técnica de betão
nções da
das anti

da Fis
ciclôpi
"betu
es de

NOTAS GERAIS:

1 – Deverão observar-se as disposições normativas dos regulamentos de Estruturas de Betão Armado e Pré-estorado, Estruturas de Aço para Edifícios e de Betões e Ligantes Hidráulicos bem como os da Norma Portuguesa NP EN 206-1 (2007).

NOTAS ESPECÍFICAS:

controlad-nem em camadas de terra vegetal.

Este valor deverá ser confirmado em obra. Caso esse valor não se verifique, o projecto

3 - Sob paredes não fundadas, haveria uma fundação contínua em betão cíclopico,

4 - As superfícies enterradas deverão ter uma aplicação de duas demãos de "betuminação".

5 – As limpas e humedecidas antes de serem colocadas nos dispositivos.

6.1 - *Alcance de compressão* 5 compressões (B25)

6.2 - Classe de exposição ambiental: (NEMA 2001): XC2

6.4 – Máxima densidade do inerte:

b) Restcristallisationstemperatur: 25 mm

Can de cimento: 264

7.1 - A

sin
m.
ta:

o) Fundo em contacto	2 cm
p) Restantes elementos: 3,5 cm	2 cm

91 – Fundação de regularização e de limpeza:

o) Classe de resistência: C12/15

c) Mínima dosagem de cimento: 250 kgs/m³

10 – Enrocamento de brita média:

d) Dimensão média de cada partícula: 5 cm

11 – Betão ciclopico: 200 kN/m³

b) Dimensão máxima da pedra irregular a incorporar: 0,30 m

12 - Ao abrir as fundações para se executar o previsto, no caso de se encontrar roc

regularização e de limpeza, sendo executados furos espaçados de 0,30 m, transversal

13 - Ao escavar-se para se implantar os muros projectados, no caso de se encontrar longitudinalmente, para se criarem furos de 10 mm, com pegos de 0,20 m.

mantendo-se a cota superior, suprimindo-se as partes inferiores correspondentes à al-

[illegible]

DES.	Fernando
------	----------

Município de Igaruaçu

[illegible]

	Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
COP.	

OBRA Nº: 02/16

DESENVOLVIMENTO 13 CAPELAS

SUBSTITUI

CÂMARA DE MANOBRAS

PLANTA DAS FUNDAÇÕES

