


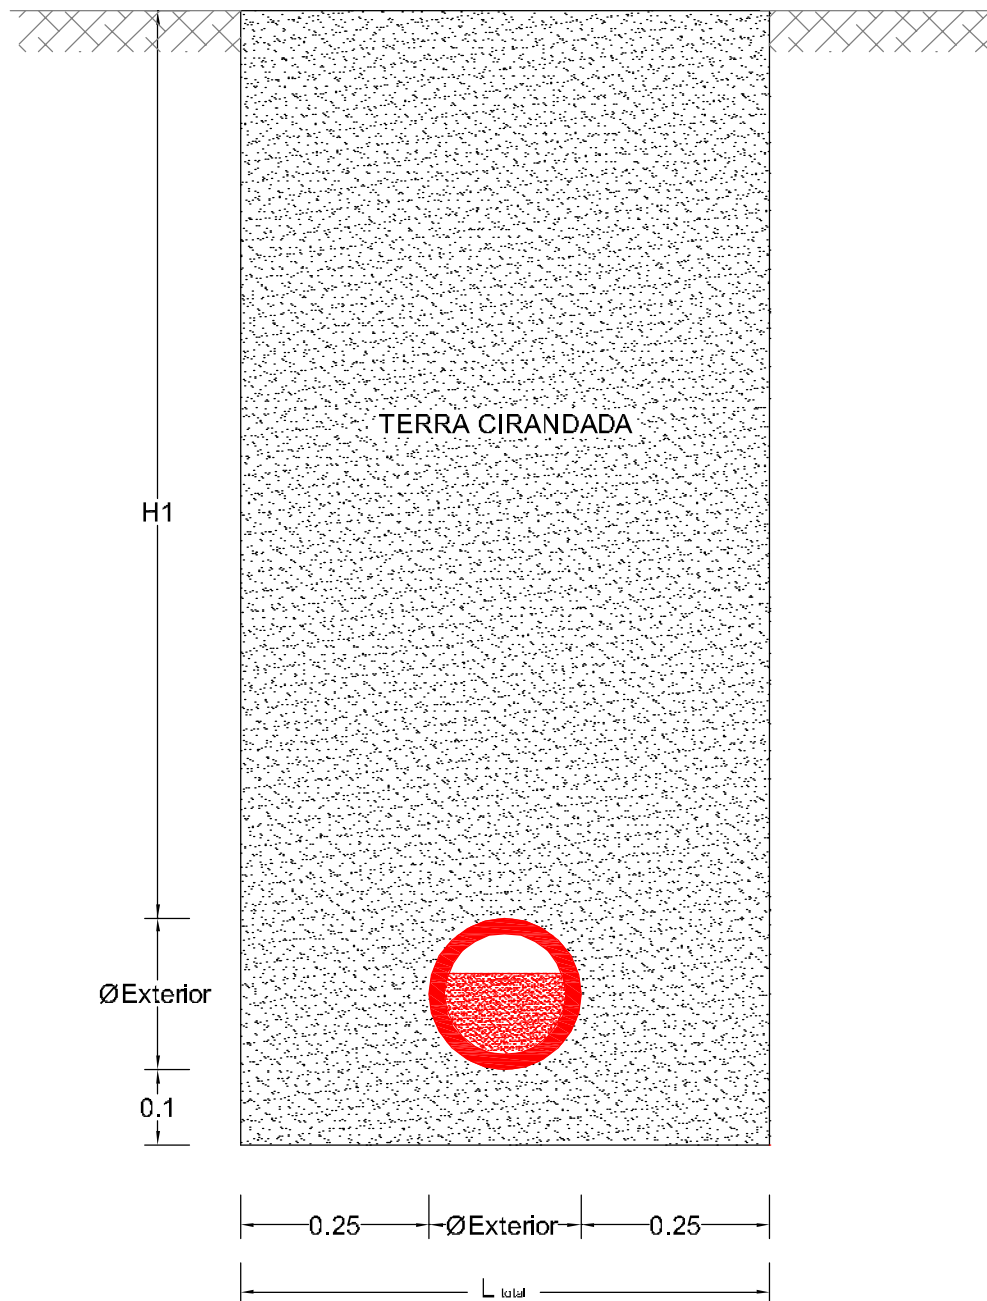

$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO NO CONCELHO PARA 2022		PROJETO Nº:32-2022
			PROJ:
			TOP:
			CAD : 32-2022_prolongamentos_Concelho_2022
			DES:
			DATA: 05/2022
			OBS :
			ESCALA (S):
			H= S/E
			V= S/E
		02.02	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO			