


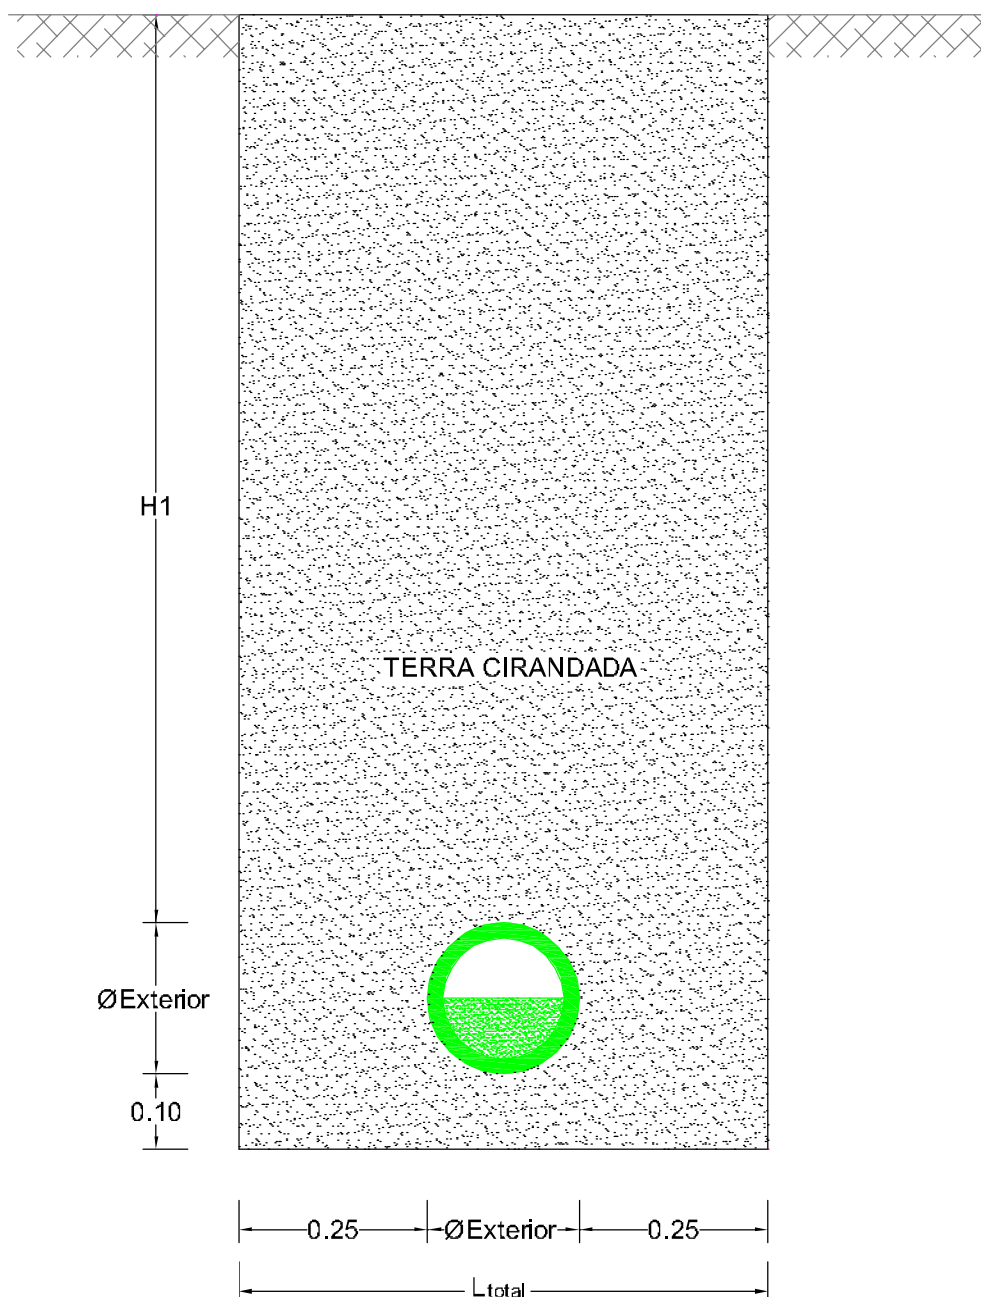

$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

  ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO PARA 2022 DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		PROJETO Nº: 32-2022
	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		PROJ: TOP: CAD: 32-2022_prolongamentos_2022 DES: DATA: 05/2022 OBS:
			ESCALA (S): H= s/e V= s/e
			02.14