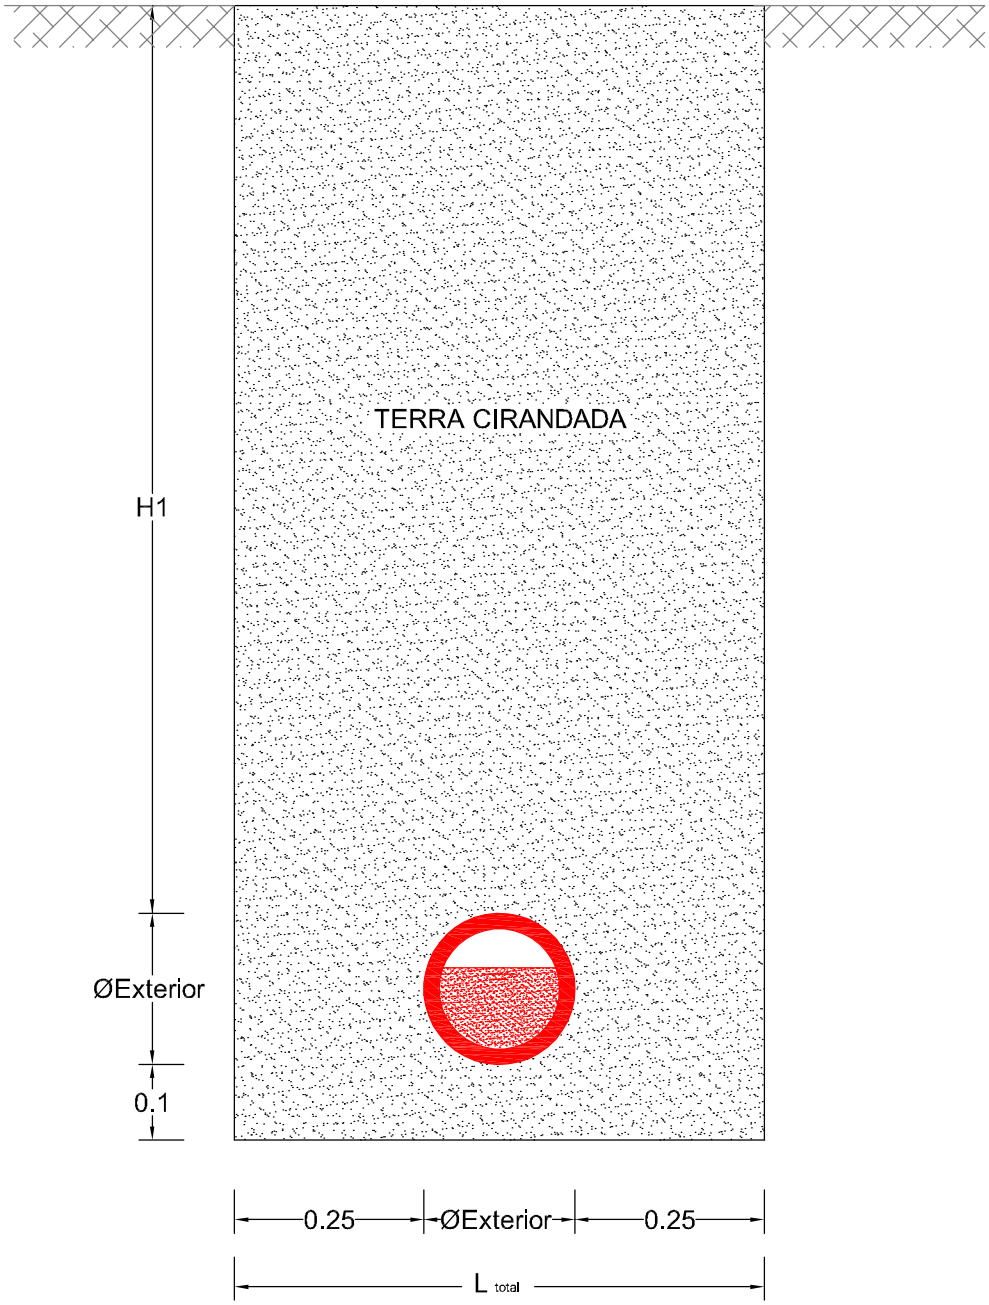


L_{total} =/> 0.60m

Nas zonas onde o nivel freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS NO PARQUE INDUSTRIAL DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	PROJETO Nº: 29–2022 PROJ: TOP: CAD: 29–2022–EEAR_Pic DES: DATA: 05/2022 OBS : ESCALA (S): H= S/E V= S/E 03.02