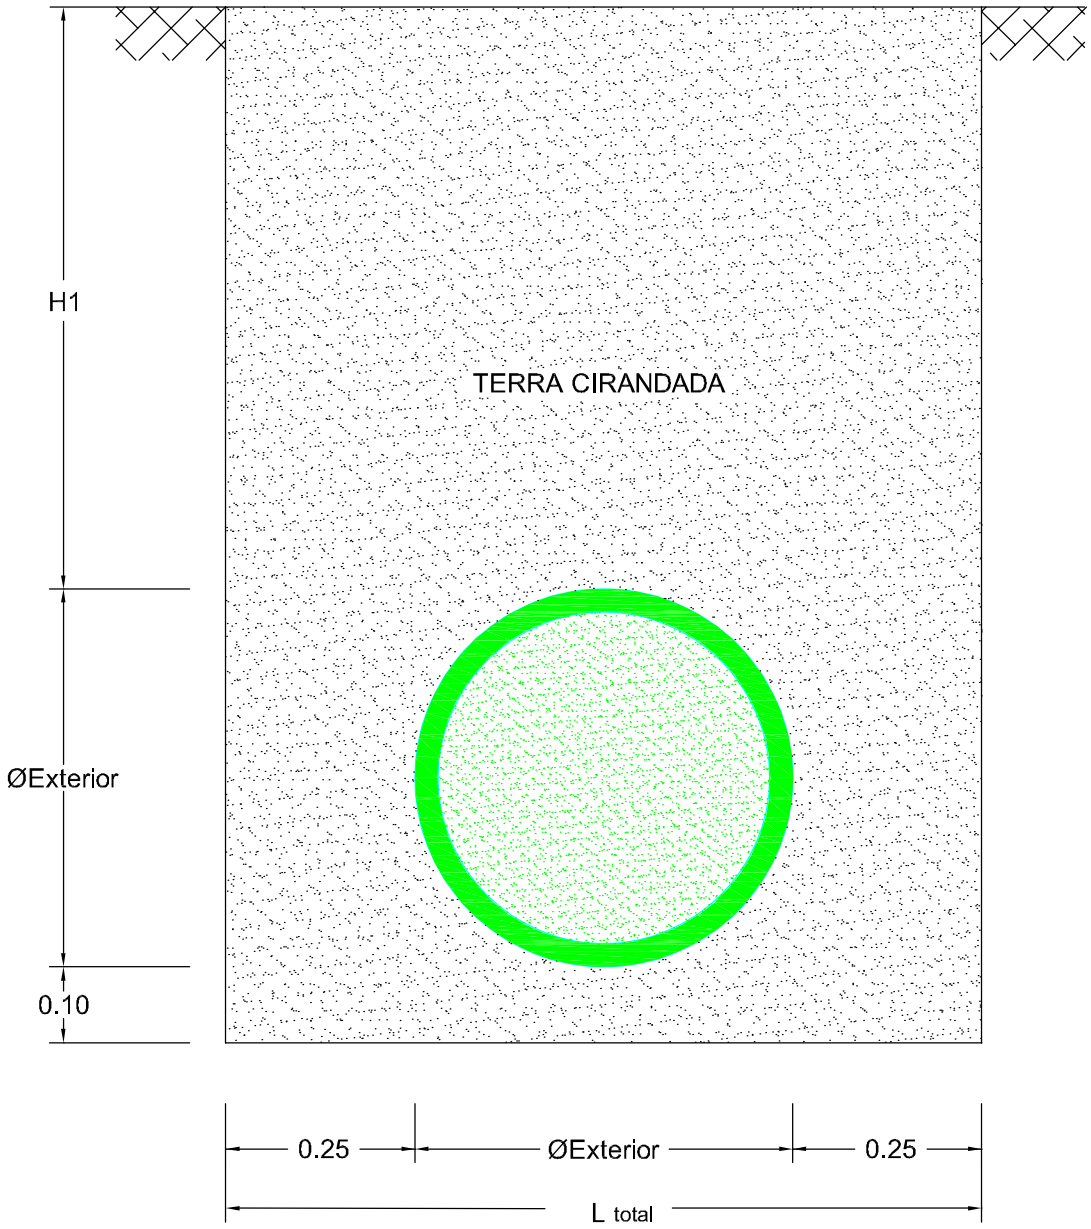


H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L_{total} > 0.60m

Nas zonas onde o nivel freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

ÁGUAS DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS NO PARQUE INDUSTRIAL

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:	29–2022
PROJ:	
TOP:	
CAD:	29–2022–EEAR_Pic
DES:	
DATA:	05/2022
OBS:	
ESCALA (S):	
H=	S/E
V=	S/E

03.04