



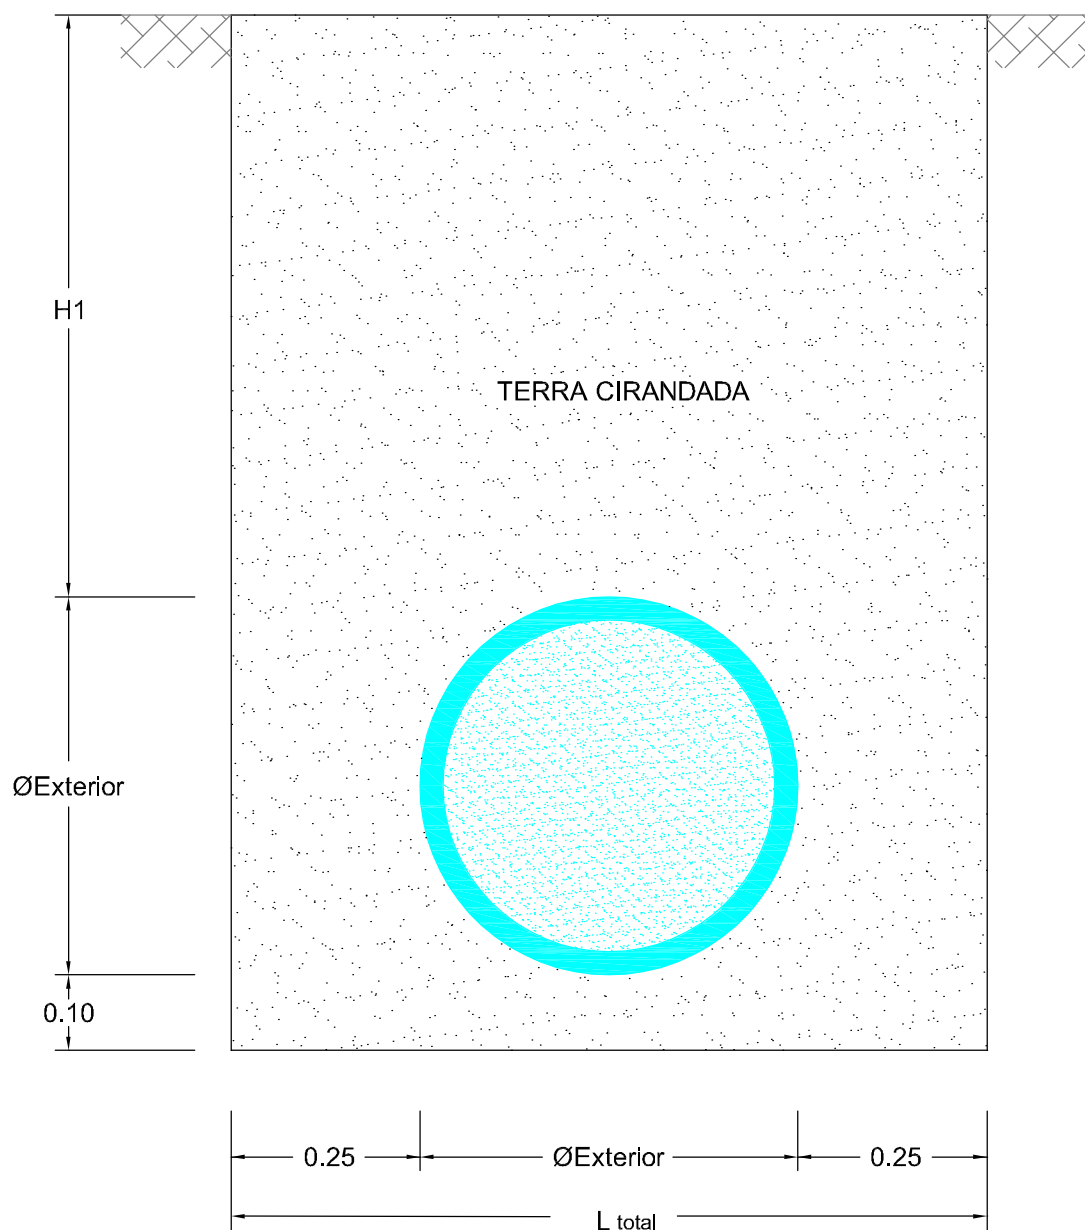

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L total $\geq$ 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

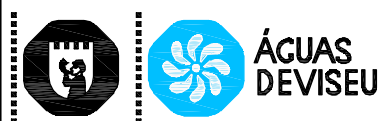

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

SANEAMENTO BÁSICO NA RUA FONTINHA DA PEDRA EM MOURE DE MADALENA

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE CONDUTA
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :66–2021

PROJ:

TOP:

CAD :66–2021–Sb_rua_fontinha_pedra_moure_madalena

DES:

DATA: 07/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.01