







Curvas em Planta a 90°

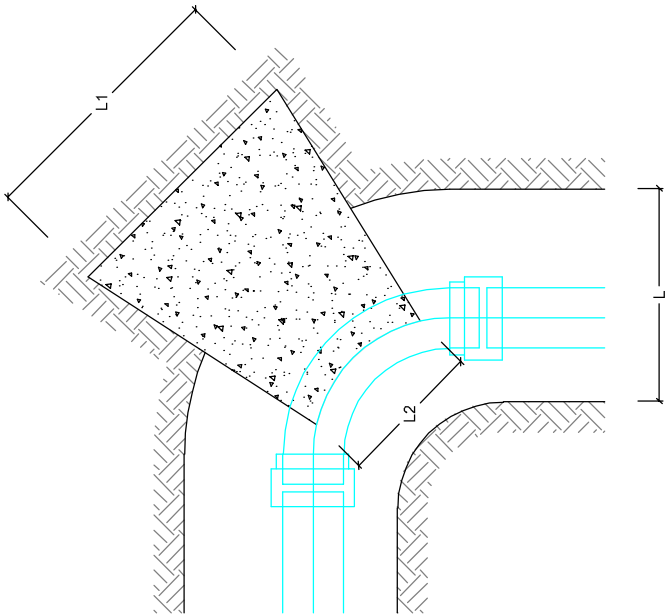

Curvas em Planta a 45°

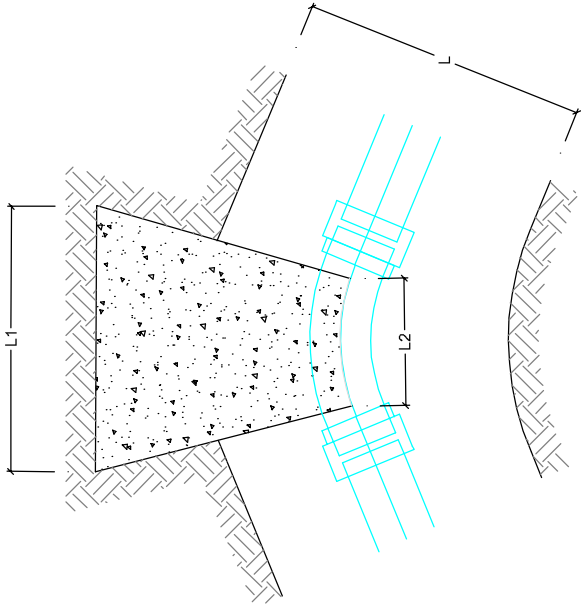

Curvas em Perfil

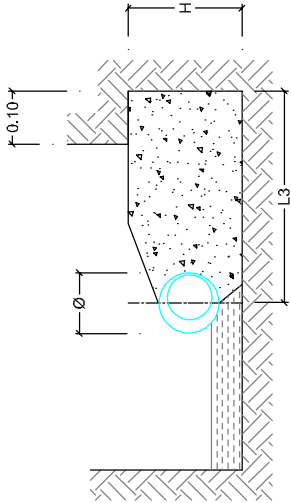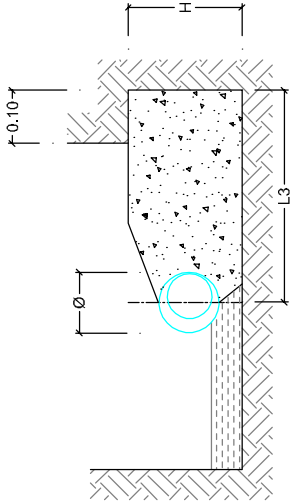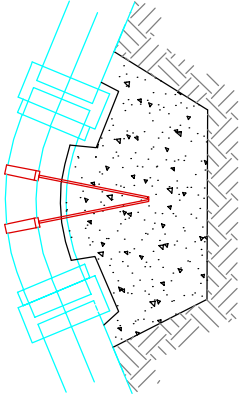

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	Ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35			
	125 E 150	0.30	0.50			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40			
	125 E 150	0.40	0.60			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50			
	125 E 150	0.50	0.60			

PN	Ø (mm)	H	DIMENSÕES (m)			
			L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.35	0.45			

		SANEAMENTO BÁSICO NA RUA FONTINHA DA PEDRA EM MOURE DE MADEIRA		PROJETO Nº : 66 – 2021
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU		DESENHOS DE PORMENOR TIPO MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		PROJ:
				TOP:
				CAD : 66-2021-Sb_ua_fontinha_pedra_moure_madaleira
				DES:
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		ESCALA (S):		DATA: 07/2021
				OBS :
H= S/E		V= S/E		04.05