


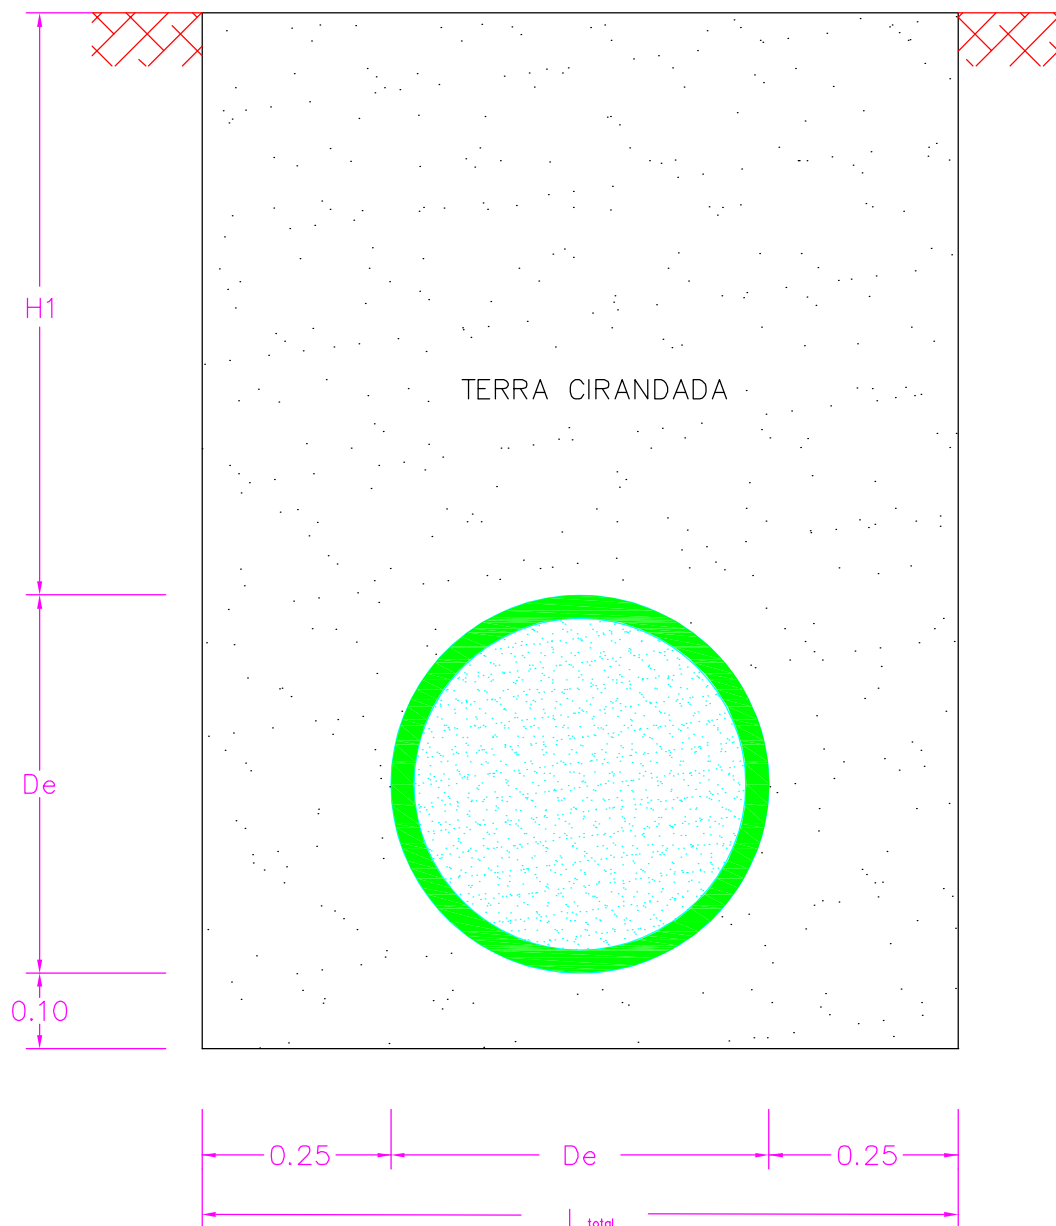

$H1 = 1.00\text{m}$ em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60\text{m}$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DO PAÚL NO CAÇADOR 1ª FASE		PROJETO Nº :04–2021	
	EEAR		PROJ:	
			TOP:	
			CAD :04–2021–SB_Bairro_paul_1ªfase	
	VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS		DES:	
			DATA: 01/2021	
			OBS :	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		ESCALA (S):	04.09	
		H= S/E		
		V= S/E		