



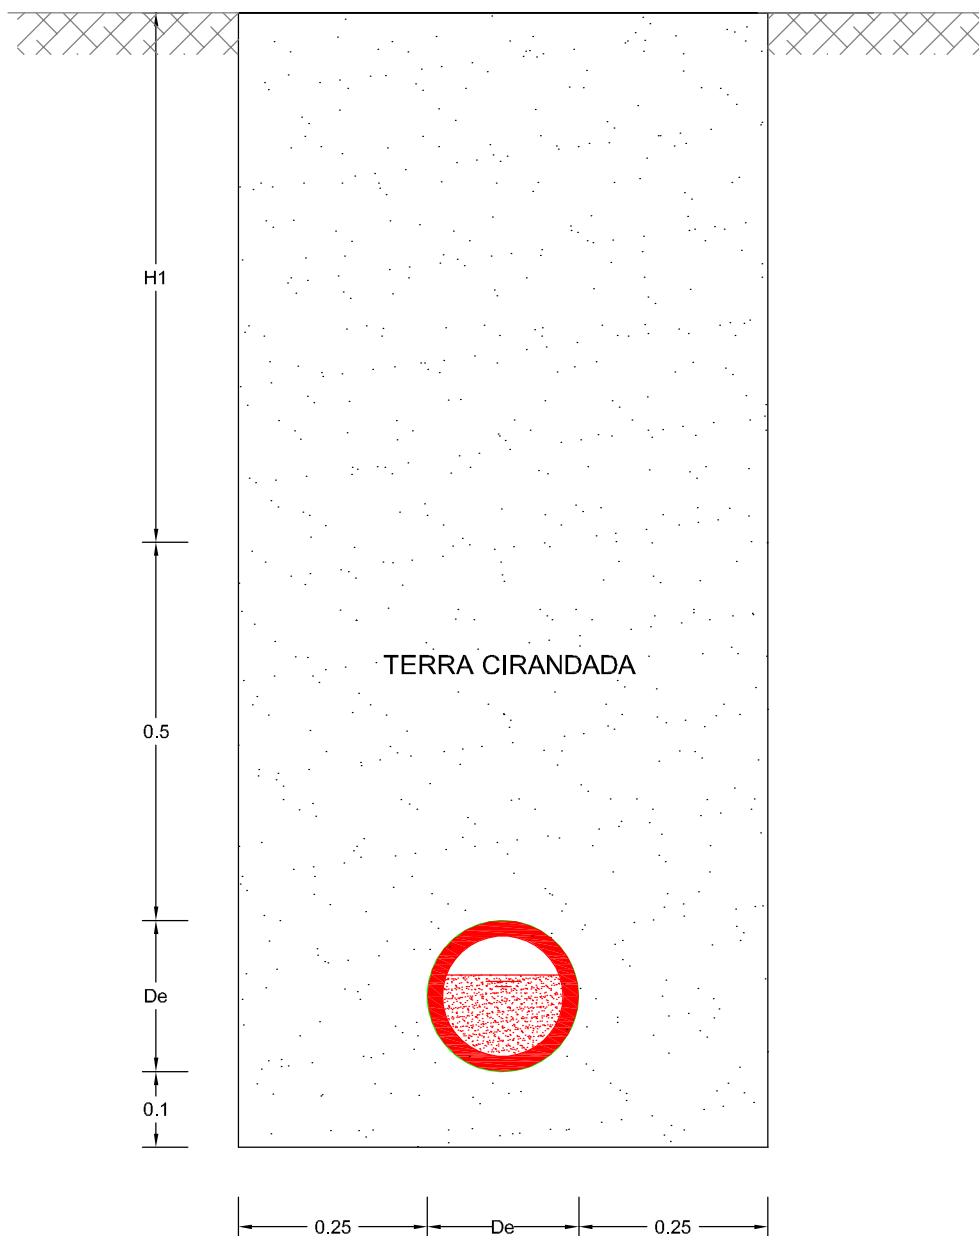

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

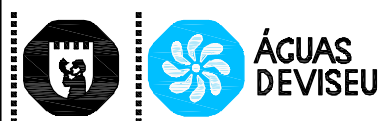

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DO PAÚL NO CAÇADOR 1ª FASE

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 04-2021

PROJ:

TOP:

CAD : 04-2021-SB_Bairro_paul_1ª fase

DES:

DATA: 01/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

05.02