



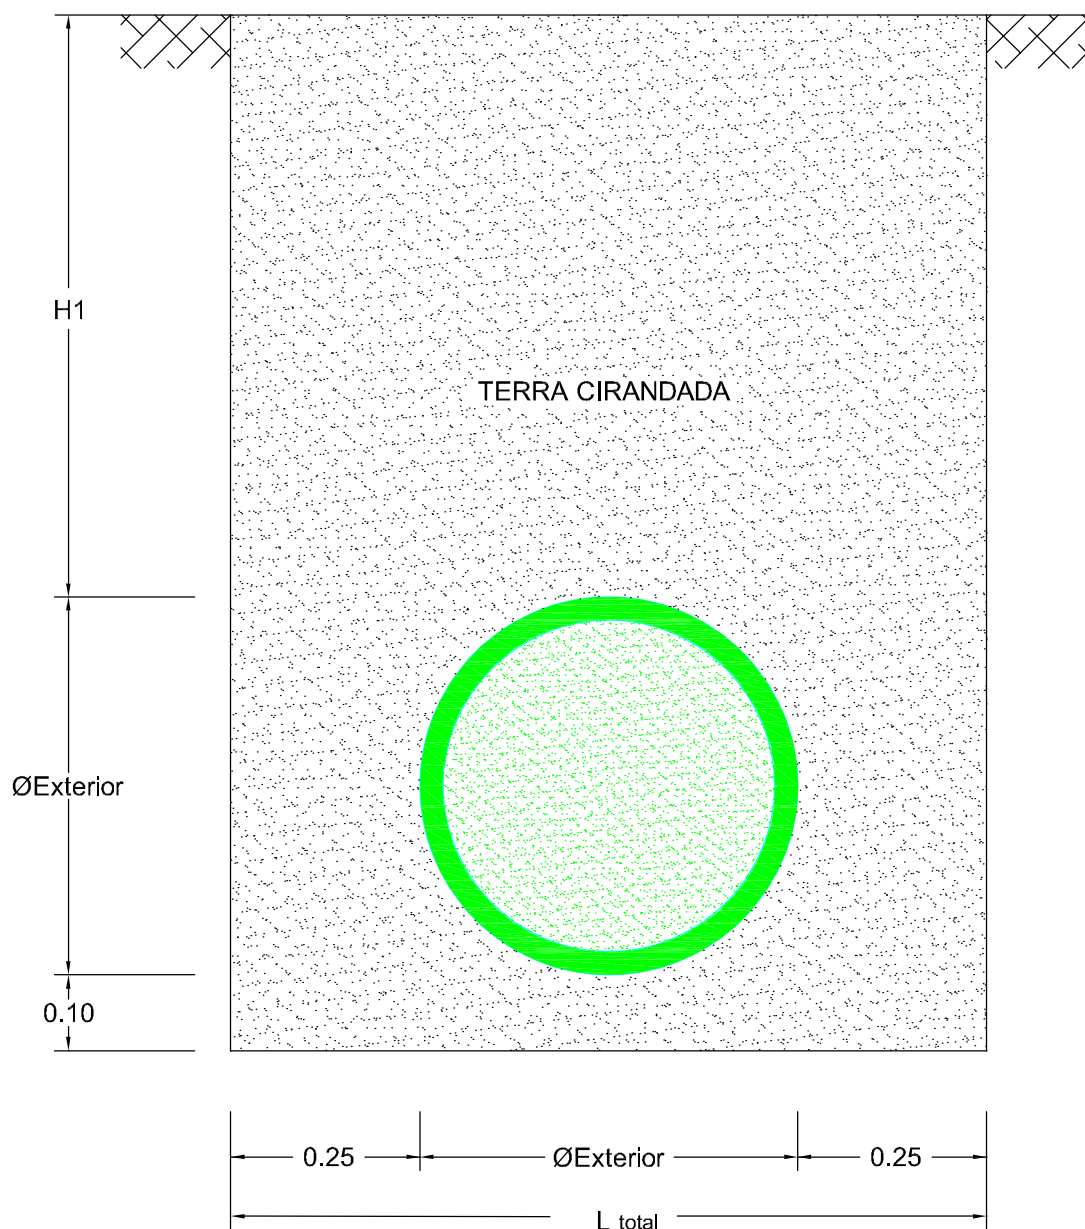

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L_{total} > 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

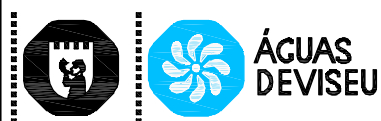

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM FARMINHÃO

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :09-2022

PROJ:

TOP:

CAD :09-2022-Remodelacao_ampliacao_sb_farminhao

DES:

DATA: 02/2022

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

05.04