







Curvas em Planta a 90°

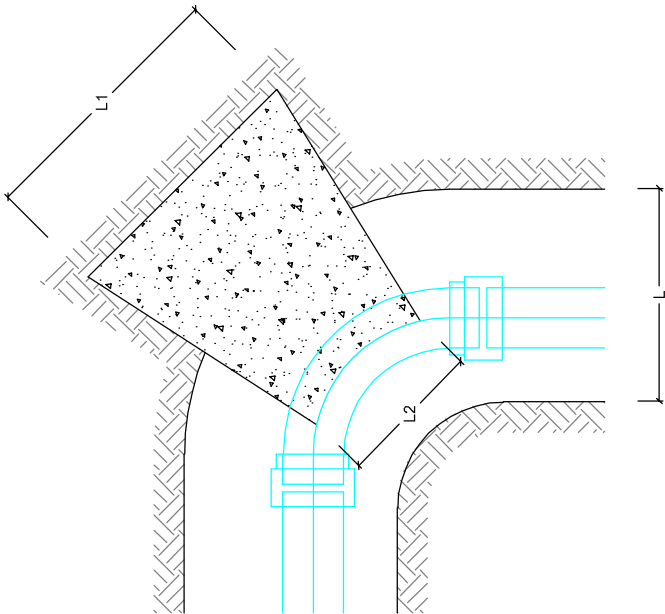

Curvas em Planta a 45°

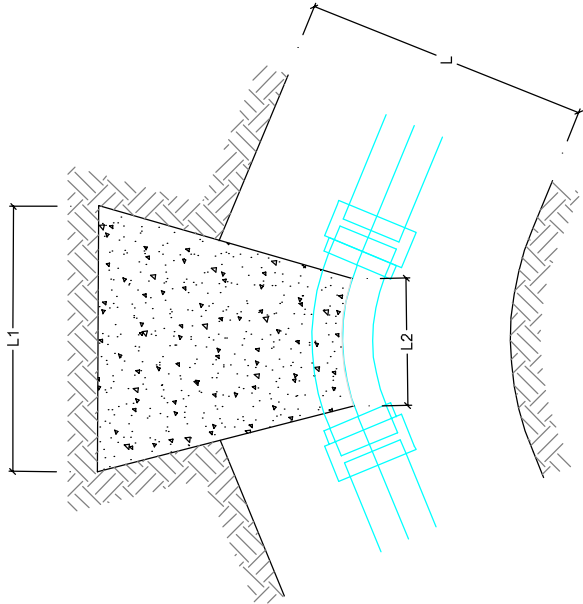

Curvas em Perfil

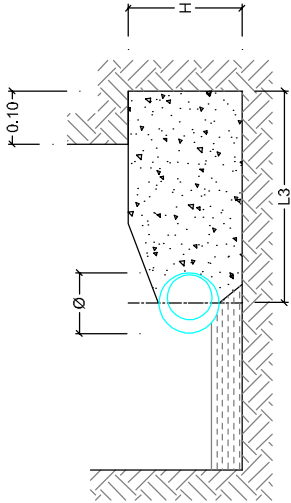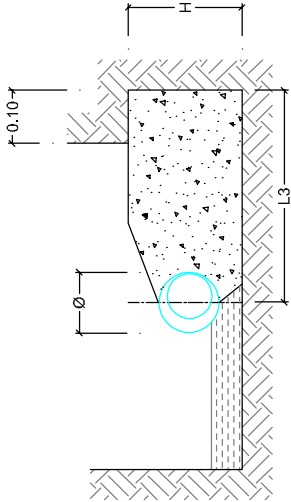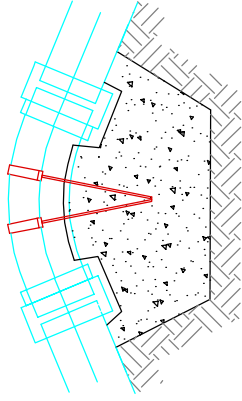

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN		DIMENSÕES (m)				Ø (mm)	PN	DIMENSÕES (m)				
MPa	Ø (mm)	H	L1	L	L2			L3				
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	L3	
	80 E 100	0.20	0.35					80 E 100	0.20			
	125 E 150	0.30	0.50					125 E 150	0.25	0.35		
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	L3	
	80 E 100	0.25	0.40					80 E 100	0.20	0.30		
	125 E 150	0.40	0.60					125 E 150	0.30	0.40		
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	L3	
	80 E 100	0.30	0.50					80 E 100	0.25	0.35		
	125 E 150	0.50	0.60					125 E 150	0.35	0.45		

REMODELACÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM FARMINHÃO		PROJETO Nº : 09 – 2022
PROJ:		
TOP:		
CAD 19-2022-Remodelacao_omplicao_sb_farminhao		
DES:		
DATA: 02/2022		
OBS :		
ESCALA (S):		
H= S/E		05.06
V= S/E		
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO