


MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Conduta adutora Alto do Mancão -Cujó -S. Joaninho - ampliação e reparação da rede de água –

02.244.2003/80

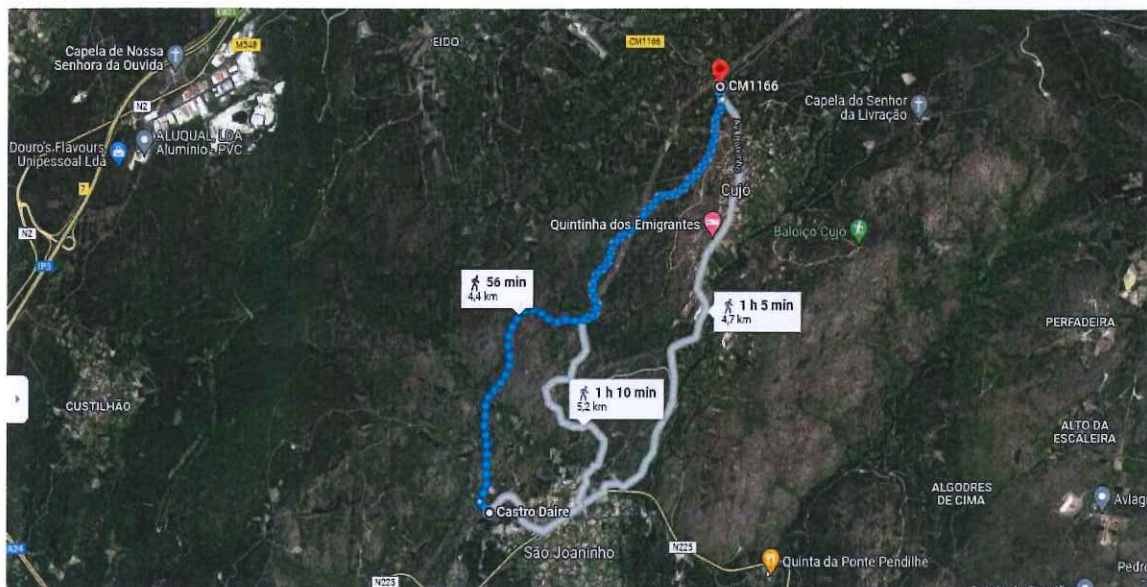

Refere-se a presente memória descritiva à instalação de uma conduta adutora de diâmetro D=90mm entre o Alto do Mancão e o Reservatório de S. Joaninho, de modo a suprir as carências verificadas principalmente na época de verão na povoação de S. Joaninho, em complemento da conduta adutora instalada em 2001 pela Estrada municipal cujos obstruções não se conseguem resolver sem levantar os pavimentos.

Assim pretende-se a instalação de uma conduta ao longo do caminho antigo pelo planalto na distancia de 4,4km, conforme planta em fotografia do Google Maps.

Serão instaladas descargas de fundo uma em cada troço bem como duas válvulas de seccionamento junto a cada um dos reservatórios.

Relativamente à abertura e tapamento da vala na profundidade de 0,70m, serão efetuadas com equipamento adequado, para a escavação e remoção de produtos sobrantes ou não utilizáveis no aterro das mesmas. No aterro das valas localizado no caminho vicinal a vala será preenchida com a almofada de areia e serão utilizados produtos resultantes da escavação, cirandados e isentos de pedras e raízes.

O orçamento eleva-se a 31,700,00€ (trinta e um mil e novecentos euros)

Castro Daire, 24 de novembro de 2022

O Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente,

Assinado por: **ERNESTO DA SILVA RODRIGUES**
Num. de Identificação: 0610942
Data: 2022.11.24 12:29:30+00:00
Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil