


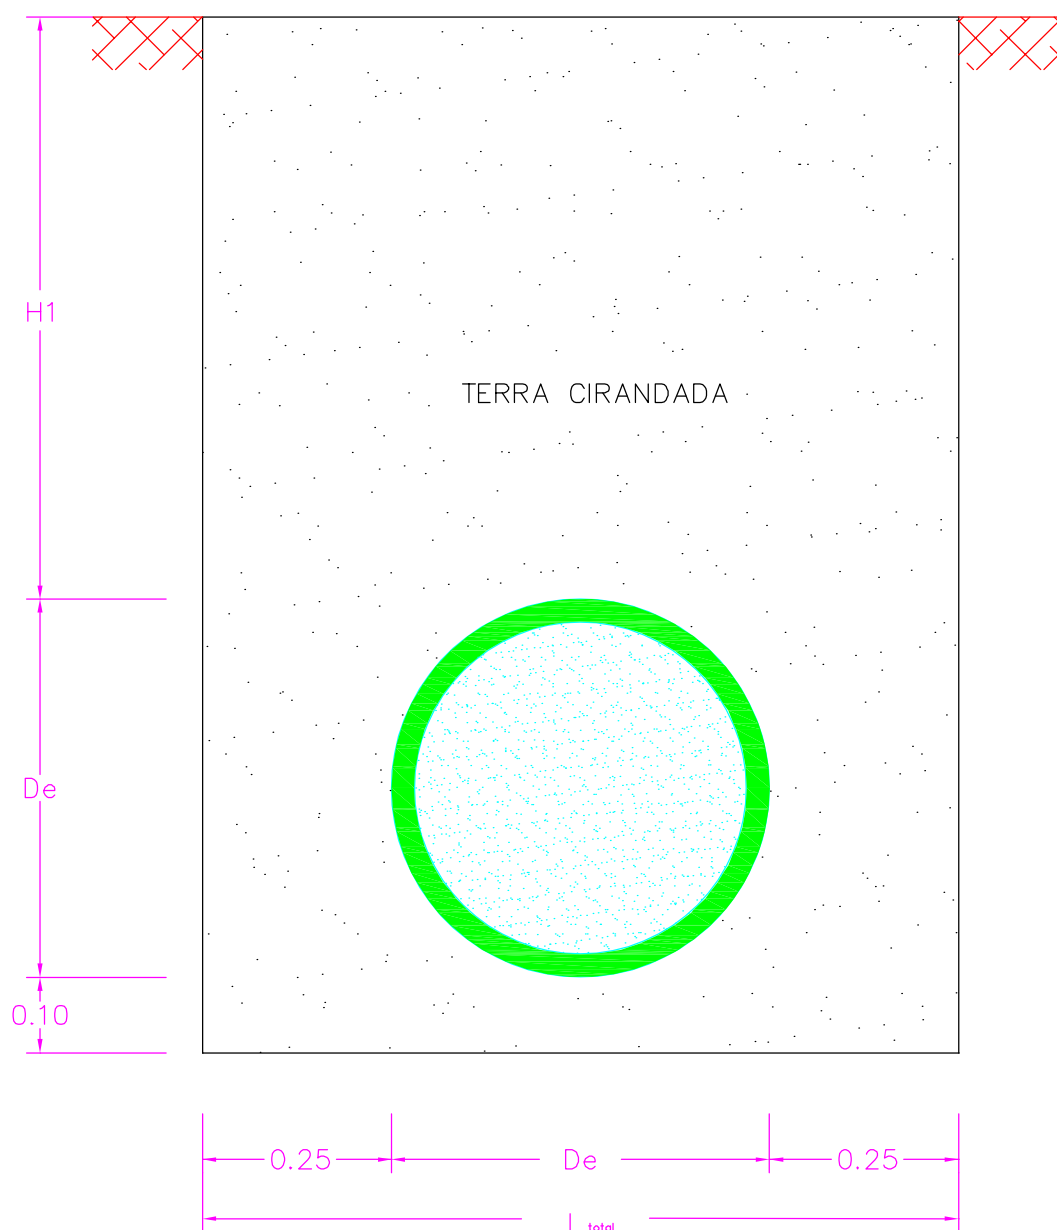

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E RELOCALIZAÇÃO DE EEAR NO BAIRRO DAS LAGES EM PÓVOA DE SOBRINHOS	PROJETO Nº :48–2022
	DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	PROJ:
		TOP:
		CAD :48–2022–Relocalizacao_eee_bairro_lages_povoa_sobrinhos
		DES:
		DATA: 09/2022
	OBS :	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	ESCALA (S):	04.04
	H= S/E V= S/E	