



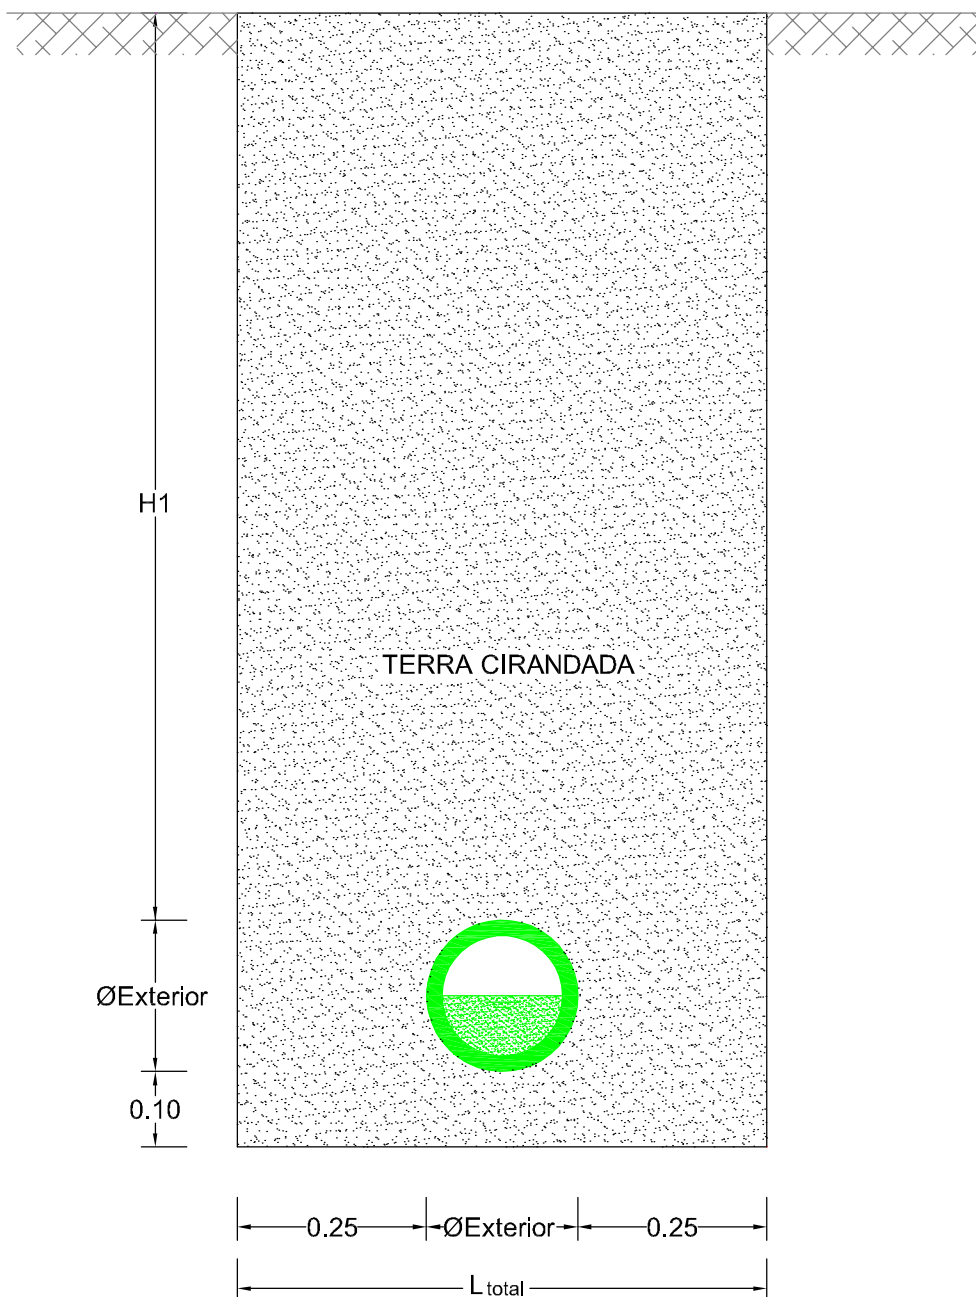

$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

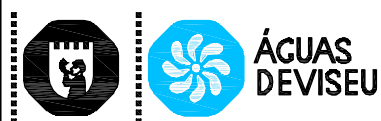

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

DESVIO DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA
AVENIDA CIDADE POLITECNICA EM REPESES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 05/2020

PROJ:

TOP:

CAD : 05-2020-Desvio_op_av_cidade_politecnica_repese

DES:

DATA: 01/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.01